
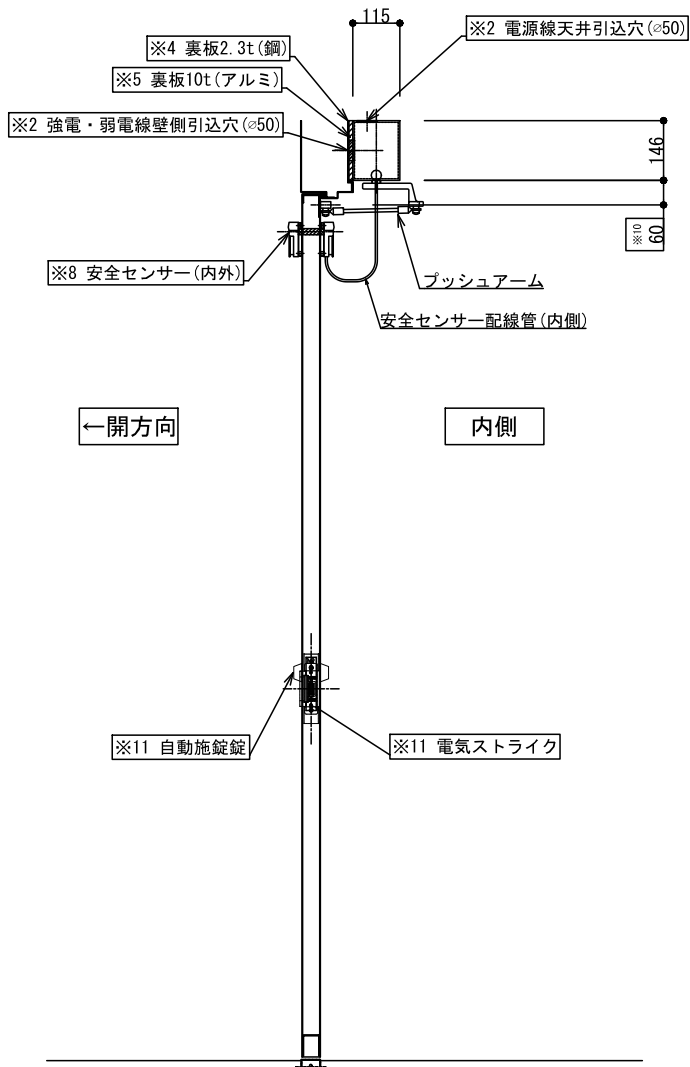


1-1
片開・押側(LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

商品名	品番
アシストスイングH. D.	9542-LH-Bronze / Silver (外開)
入室用カードリーダー	E5AK
退室用起動スイッチ	RTS-1000
電気ストライク	GK310M
パワーサプライ	PSM-25T
3ポジションスイッチ	8310-906R
安全センサー	Flat Scan (内側x1/外側x1)
自動施錠錠	ご指定ください
コールポイント	緊急開錠スイッチはカタログより ご選定ください

アシストスイングH. D. 標準梱包
・電気-機械式モーターギアボックス ・マイクロプロフェッサー式コントロールボックス ・アルミ製ヘッダー(エンドプレート、L型ブラケット付) ・プッシュアーム組品
アシストスイングH. D. 標準仕上
・クリアアルマイト仕上：シルバー色 ・ダークブロンズアルマイト仕上：こげ茶 ・特注色は要お打合せ(焼付塗装etc..は別見積) ・ダイノックシート貼り(別見積)
アシストスイングH. D. 最大ドア重量
・入力電源：100V 50 / 60Hz 1.5A ・制御電圧：24Vdc ・出力電圧：24Vac ・最大ドア重量：130Kg/枚(金物含む) ・解放角度：90°

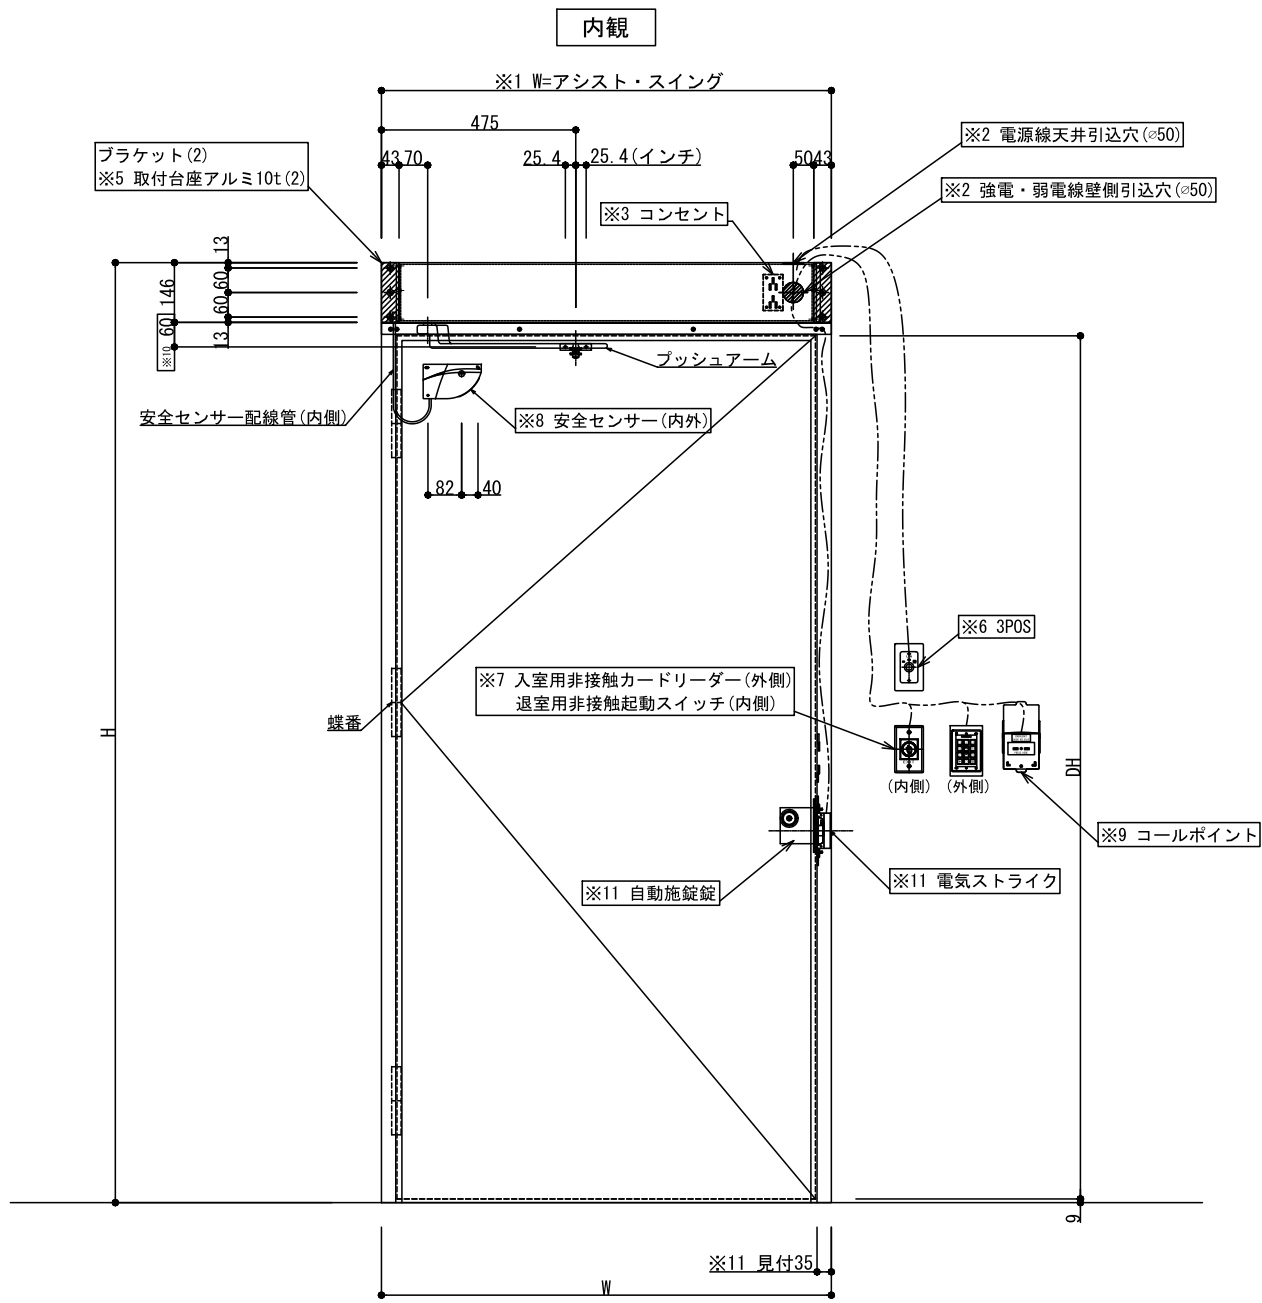

※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法(W)と同寸法です。発注時にご指示ください。
(W=最小914mm, 最大2413mm：モータースペース550mm/コントローラースペース300mm/電気コード等スペース64mm)

※2 強電・弱電線壁側引込穴(φ50)をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴(φ50)を開け、モールにて配線してください。

※3 コンセント(2口・アース付き)はヘッダーボックス内に引込み設置してください。
ヘッダーボックスに入らない場合はブルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。

※4 アシスト・スイング®の取付部分(上枠上部)にはスタッドに表板(全面)2.3t/3.2tの鋼板を必ず固定設置してください。または12ミリ以上のコンパネをスタッドに固定してください。(現場打合せ)

※5 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)

※6 3POS(3ポジションスイッチ)：ドア開放保持及び電源OFFの際に使用します。(オプション)

※7 入室用カードリーダー等の外側起動接点については打ち合わせが必要です。(カードリーダーのコントローラーからの起動接点受けが必要です)

※8 安全センサーはアプローチ側(押側)とセーフティ側(内側)の両面に設置します。

※9 緊急開錠スイッチコールポイントはカタログより品番をご選定ください。

※10 アシスト・スイング®の底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず60mmを保ってください。

※11 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。ドア枠の見付は35mmとしてください。

内観

※1 W=アシスト・スイング

475 (Lアングルブラケット端部からバックル芯

(インチ) 25.4 ● ● 25.4 (インチ)

※2 電源線天井引込穴(φ50)

※2 強電・弱電線引込穴(φ50)

※3 コンセント(2口)

※4 取付台座アルミ10t(2)

または鋼板 $3.2t+3.2t+3.2t$

メクラプレート使用

※5 3POS (8310-806R)

※8 コールポイント

※6 入室用カードリーダー(外側)
E3AKシリーズ(スマホdeアクセス)

※6 退室用非接触起動スイッチ (内側)
(RTS-1000)

(内側)

(外側)

※10 自動施錠金

※10 電気ストライク
(GK310M)

18切欠

※10 見付3

※1 アシスト・スイング®の幅は枠外寸法(W)と同寸法です。発注時にご指示ください。(W=最小914mm, 最大2413mm)

※2 強電・弱電線壁側引込穴(φ50)をアシスト・スイング背面の中央に開けてください。
天井から引き込む場合はアシスト・スイング上部の中央に電源線天井引込穴(φ50)を開け、モールにて配線してください。

※3 コンセント(2口・アース付き)はヘッダーボックス内に引込み設置してください。
ヘッダーボックスに入らない場合はプルボックスを設置し、その中に設置してください。設置位置は現場調整を行ってください。

※4 ドア枠の面と壁の隙間が10mm以上ある場合は、ヘッダーボックスと裏板2.3tとの間に10tのアルミ製の板を挟んでください。(現場打合せ)

※5 3POS(3ポジションスイッチ): ドア開放保持及び電源OFFの際に使用します。(オプション)

※6 入室用カードリーダー等の外側起動接点については打ち合わせが必要です。(カードリーダーのコントローラーからの起動接点受けが必要です)

※7 安全センサーはアプローチ側(押側)とセーフティ側(内側)の両面に設置します

※8 緊急開錠スイッチコールポイントはカタログより品番をご選定ください

※9 アシスト・スイング®の底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず60mmを保ってください

※10 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。ドア枠の見付は35mmとしてください



G O L D M A N I N C .

ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE

アシストスイング®H.D. 《新築 片開・面付》

PRODUCT / PROJECT	DATE	DESCRIPTION	STATUS	REMARKS
1. PRODUCT A	2023-10-26	Development of new product A	Completed	Product A is now available for sale.
2. PROJECT B	2023-10-26	Development of new project B	In Progress	Project B is currently in progress.
3. PRODUCT C	2023-10-26	Development of new product C	Not Started	Product C is not yet started.
4. PROJECT D	2023-10-26	Development of new project D	Not Started	Project D is not yet started.
5. PRODUCT E	2023-10-26	Development of new product E	Not Started	Product E is not yet started.
6. PROJECT F	2023-10-26	Development of new project F	Not Started	Project F is not yet started.
7. PRODUCT G	2023-10-26	Development of new product G	Not Started	Product G is not yet started.
8. PROJECT H	2023-10-26	Development of new project H	Not Started	Project H is not yet started.
9. PRODUCT I	2023-10-26	Development of new product I	Not Started	Product I is not yet started.
10. PROJECT J	2023-10-26	Development of new project J	Not Started	Project J is not yet started.

【基本図面】アシストスイング®H. [オプション部品]

正面詳細図

蝶番吊

電気ストライク

外開(押型)


左勝手

DATE

2022, 12, 12


PLAN NUMBER

-2-STR-LH

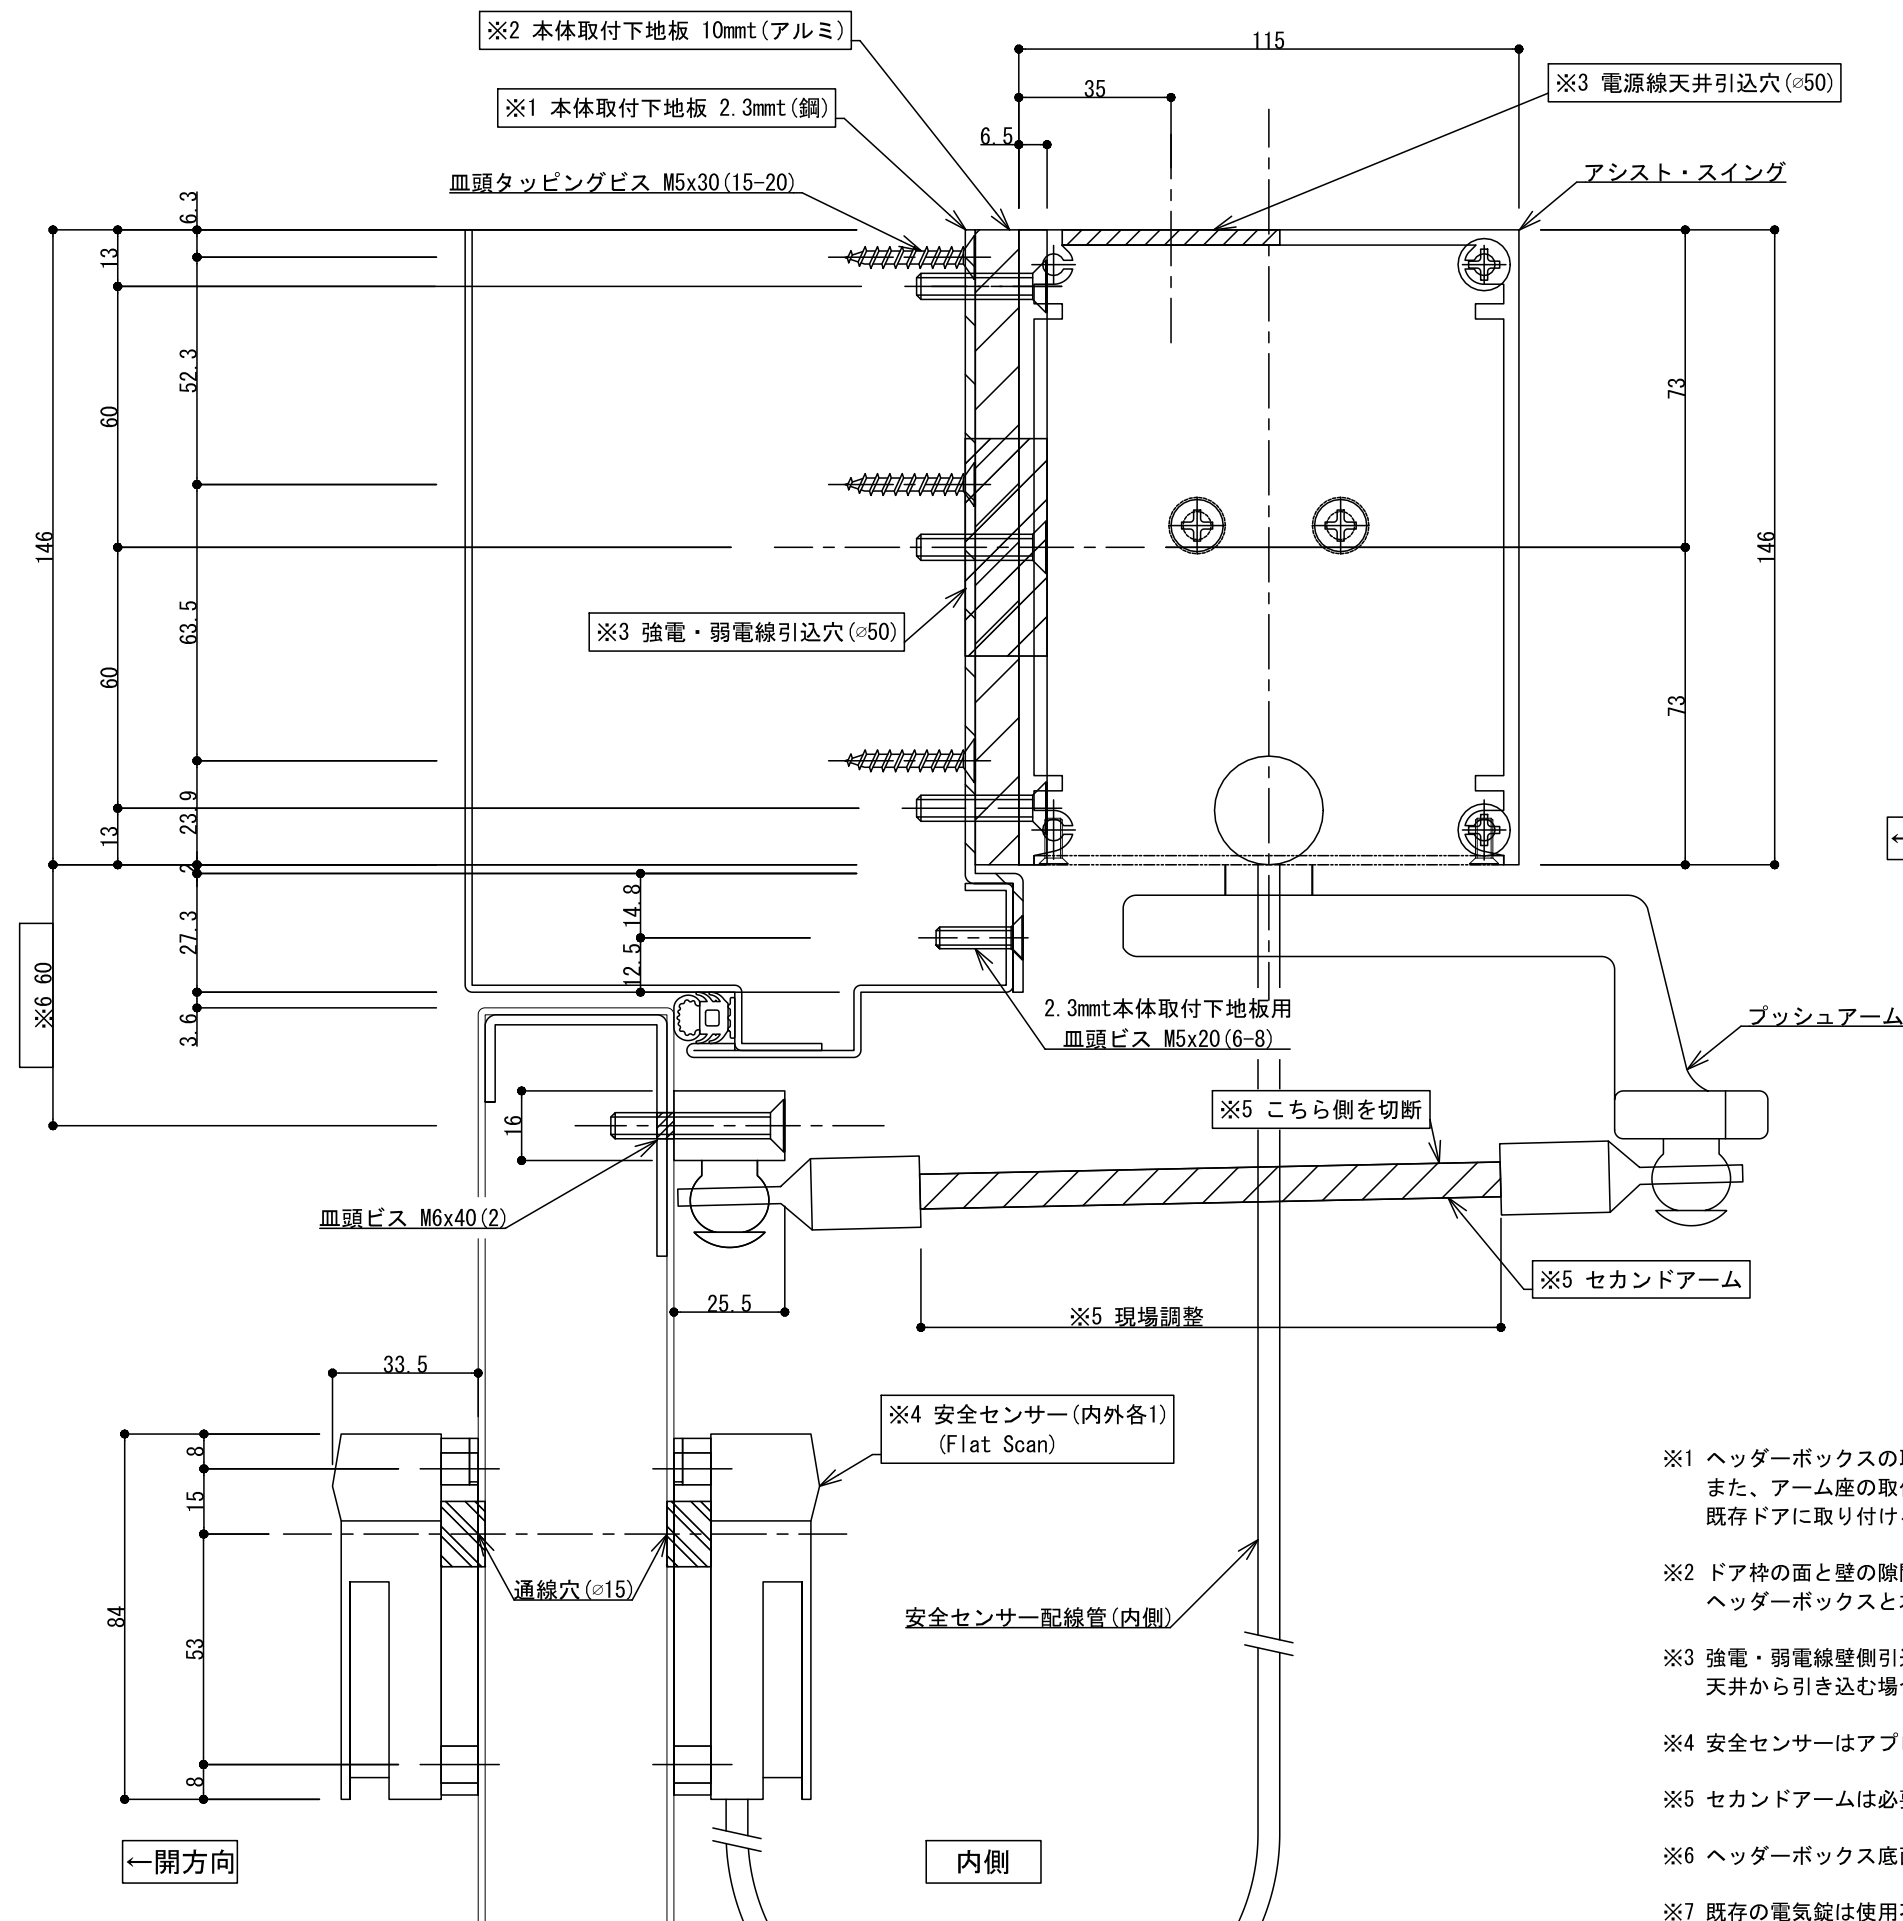

1-3
片開・押側 (LH)
蝶番吊

本図は左勝手です。

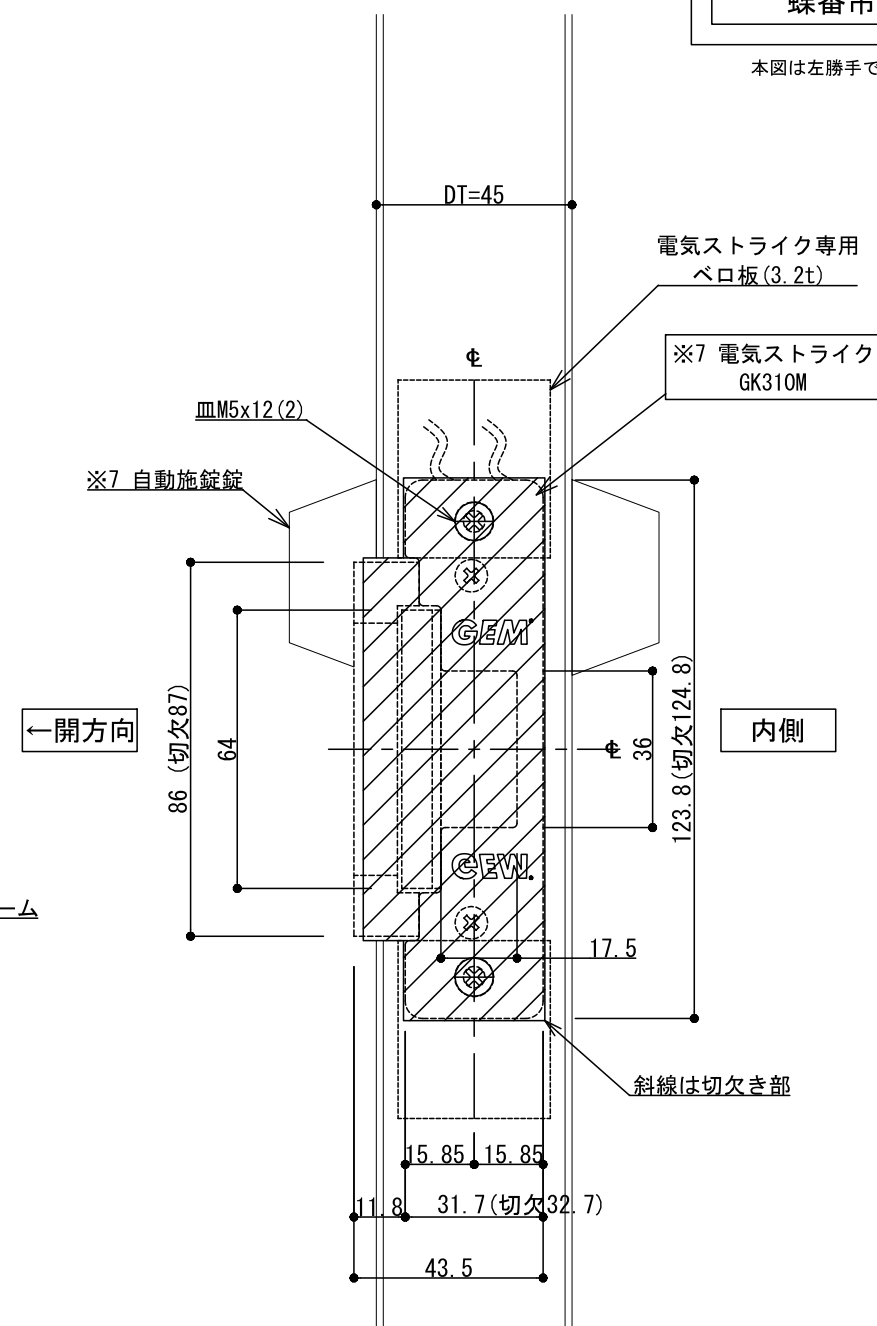

- ※1 ヘッダーボックスの取付に際し、必ず上枠上部に本体取付下地板 (全面) に 2.3t/3.2t の鋼板を設置してください。
また、アーム座の取付部 (ドア) にも必ず下地板を入れてください。
既存ドアに取り付ける場合、上枠上部に本体取付板 2.3t/3.2t の鋼板を設置してください。
- ※2 ドア枠の面と壁の隙間が 10mm 以上ある場合は、
ヘッダーボックスと本体取付下地板 2.3mmt との間に 10mmt のアルミ製の板を挟んでください。
- ※3 強電・弱電線壁側引込穴 (φ50) を戸先側に開けてください。
天井から引き込む場合は戸先側に電源線天井引込穴 (φ50) を開けてください。
- ※4 安全センサーはアプローチ側 (押側) とセーフティ側 (内側) の両面に設置します。
- ※5 セカンドアームは必要に応じて切断してください。
- ※6 ヘッダーボックス底面からアームレールビス中心までの高さ位置は、必ず 60mm を保ってください。
- ※7 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。



GOLDMAN INC.
ゴールドマン株式会社
〒222-0033 横浜市中区新横浜3-7-19-3F
TEL.045-620-8010 FAX.045-620-8011

GENRE

アシストスイング®H.D. 《 新築 片開・面付 》

PRODUCT / PROJECT

【 基本図面 】アシストスイング®H.D.
オプション部品

縦断面詳細図

TYPE

蝶番吊

TYPE

電気ストライク

TYPE

外開 (押型)

TYPE

左勝手

DATE

2022, 12, 12

PLAN NUMBER

1-3-STR-LH

本図は左勝手です。



※8 既存の電気錠は使用不能にし、ドアと枠に電気ストライクと自動施錠錠を新たに設置します。ドア枠の見付は35mmとしてください。